

184 大改訂第1版第3刷 正誤表

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。大改訂からの訂正を載せております。お持ちの本では訂正されていることもございます。

P 2 0 3 行目

P 3 1 5 → P 3 1 3

P 2 4 下から4行目

断面積 s [mm^2] → [m^2]

P 2 5 上から4行目

断面積 s [mm^2] → [m^2]

P 2 8 下から4行目

磁速密度 B → 磁束密度 B

P 1 0 1 【問題23】解説の下から1、2行目アンダーラインを

非常警報設備のアンダーラインをとる → ガス漏れ火災警報設備のアンダーラインを入れる

P 1 0 6 【問題30】解説2行目

「1000 m^2 以上の**特定防火対象物**または消防長等の指定のある防火対象物……」

「1000 m^2 以上の**特定防火対象物**または**1000 m^2 以上**で消防長等の指定のある**非特定**防火対象物……」

P 2 1 6 7行目

ただし、**次の場合**に限ります。 → ただし、**防火対象物の廊下、通路**に限ります。

P 2 4 7 表4-7

1. 電源回路の下に (**電源回路と大地間及び配線相互**) と入れる。

P 2 9 7 重要 4行目

指で押さえているときのみ → 削除

P 3 0 6 【問題15】解説

(1) (2) (3) → ①②③に変更


P 3 4 2 1 1 行目

(2 1 6 (3) の④より) → (2 1 6 (3) の③より)


P 3 8 6 中央の図の右下

(P 2 2 8、図 3 - 3 9 参照) → (P 2 2 6、図 4 - 9 参照)


P 3 8 6 図を入れ替えてください

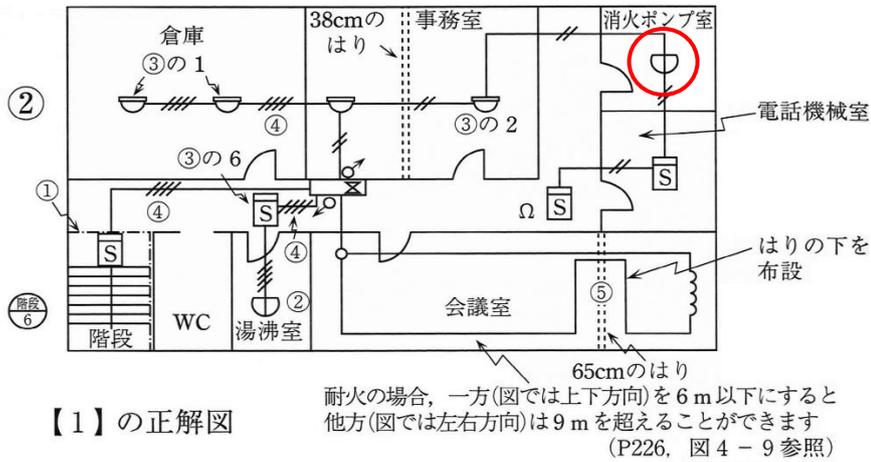

↓ 配線詳細図 (あくまで一例です)

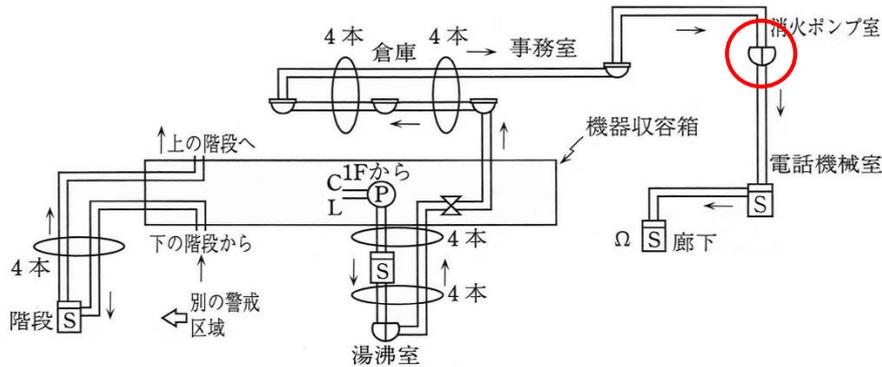

P 3 8 7 (2) の図

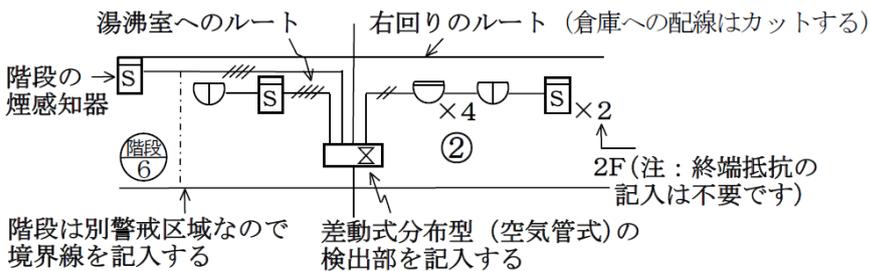


入れ替えてください。

P 3 9 6 下から3行目

階級→階段

P 3 9 7

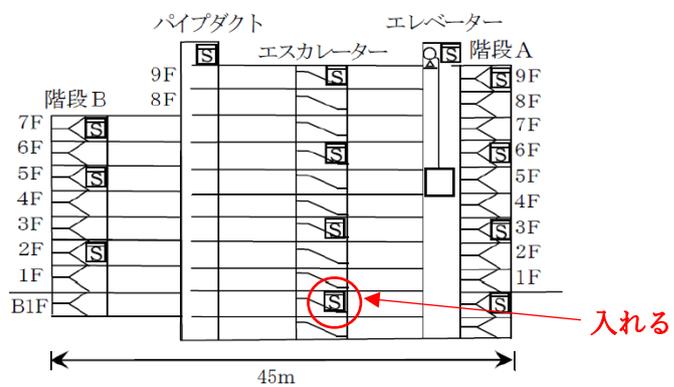

P 4 0 0 下から5行目

(次頁) を削除

P 4 1 3

低効率→抵抗率