

(353) わかりやすい第1類消防設備士 新法規対応版 正誤表

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

弘文社 編集部

P104 図 2-21

誤	正
180° (π)	360° (2π)

P223 (4) 末端試験弁の8行目

誤	正
この末端試験弁は、 <u>閉鎖型スプリンクラー設備の湿式</u> のみに用いるもので、	この末端試験弁は、 <u>閉鎖型スプリンクラー設備(湿式、乾式、予作動式)</u> に用いるもので、

P284、問題34の解説1行目


誤	正
末端試験弁は、 <u>閉鎖型スプリンクラー設備の湿式</u> のみに用いられ	末端試験弁は、 <u>閉鎖型スプリンクラー設備(湿式、乾式、予作動式)</u> に用いられ

P292 問題44

※解答の(3)は誤りではなく正しい記述でした。(ただし「放水区域」は誤植 → 「消火区域」となります)

したがって、(3)の解説の記述は削除、現行の問題では解答なしとなります。今後問題の改訂をいたします。

P316 図 4-7 を下記のように訂正

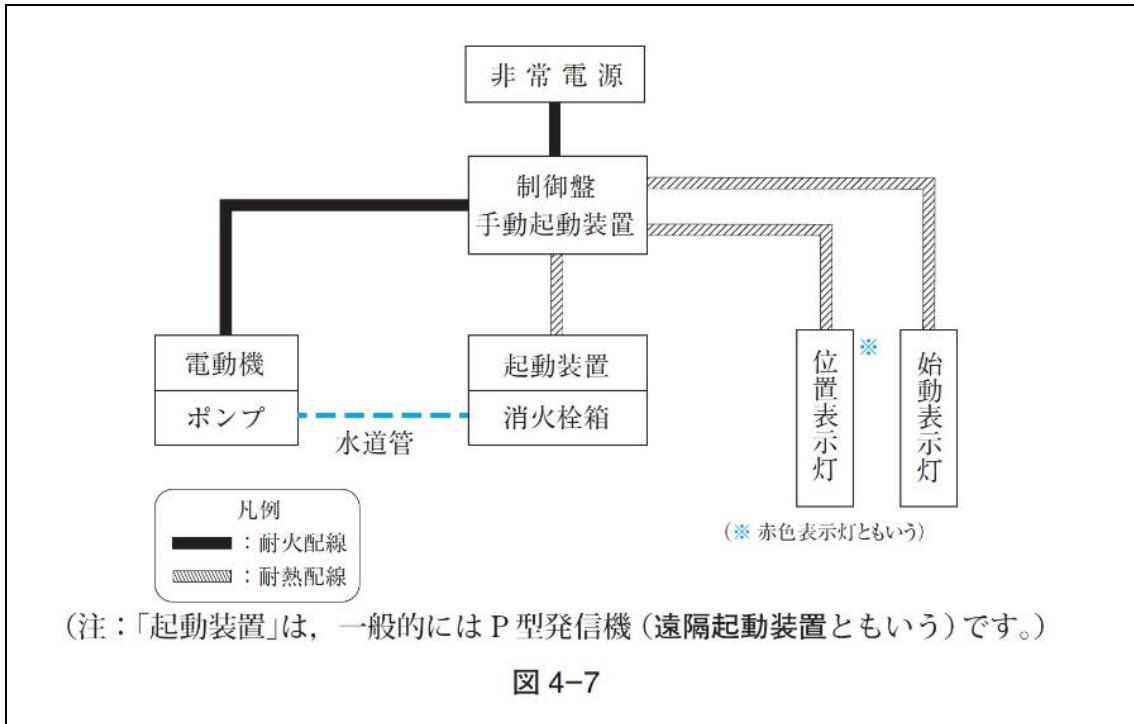

P330 問題 8 解答

誤	正
(3)	(4)

P455 解答 (8) (b)

誤	正
L 型ブラケット	三角ブラケット(A 型ブラケット)

以上